

COMPRAG®

EN

Heatless adsorption
compressed air dryers with
dew-point control

ADM-PDP series

OPERATING MANUAL

Version 1.1


DE

Kaltregenerierende Adsorpti-
onstrockner ADM-PDP Serie
mit Drucktaupunktsteuerung

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 1.1

Seite. 23

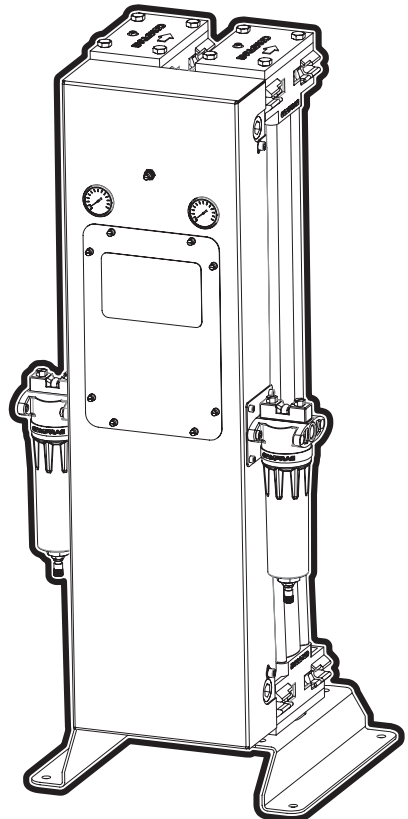

Authorized supplier



Contents

- 1. Safety guidelines**
- 2. Design and mechanism**
- 3. Start up**
- 4. Usage**
- 5. Adjustment and maintenance**
- 6. Fault handling**
- 7. Storage and disposal**

© Comrag ®. All rights reserved.




No part of the text and /or diagram may be reprinted or used without the prior written permission of Comrag.

The manufacturer reserves the right to make changes to a product design in order to enhance its technological and operational parameters without notifying the user.


The product type may considerably differ to that displayed in documents.


1. Safety guidelines

1.1 Symbols used in the instructions.

	Lethal hazard.
	Warning.
	Attention.

1.2 General safety guidelines.

	Carefully familiarise yourself with the technical documentation, operating instructions and safety guidelines. Most accidents associated with the use of compressor equipment occur as a result of non-compliance with safety guidelines. Prevent hazards from developing and adhere to the safety guidelines.
---	--

	The manufacturer reserves the right to make changes to a product's design without notifying the user.
--	---

1. The operator must stringently adhere to safety guidelines provided for by these instructions and local legislation!
2. When choosing between these safety guidelines and the regulations provided for by local legislation, those rules which provide for more stringent requirements shall apply.
3. Only trained maintenance personnel with the relevant level of professional training are permitted to operate, service and repair Comprag equipment
4. Compressed air flowing immediately from the compressor may contain oil and impurities and is not suitable for breathing! Compressed air has to be purified to an air purity grade suitable for breathing, in accordance with the standards prescribed by local legislation.

5. Compressed air is an extremely hazardous energy source. Compressed air must not be used for unintended purposes! Do not use it to clean clothing and footwear and never point compressed air hoses at people and animals! When using air to clean equipment, take extra caution and wear safety goggles!

6. All maintenance, repair, setup and installation work etc. must be performed while the equipment is turned off, disconnected from the power source, with compressed-air hoses disconnected from the equipment, and with the use of safety goggles! Ensure that equipment is disconnected from the compressed air system and is not under pressure.

1.3 Safety precautions for start-up



The user is solely liable for injuries or damages which occur due to non-compliance with safety guidelines during installation, operation or servicing, as well as unauthorised use of equipment!

1. Equipment must only be unloaded/loaded using the appropriate handling devices or hoisters. Equipment must not be manually lifted or moved. Do not leave equipment suspended. Use a helmet during unloading operations.

2. Arrange the equipment in a dry and clean facility which provides shelter from precipitation. The facility must be well ventilated, and forced ventilation should be provided if necessary.

3. Worn, damaged or spoiled compressed-air hoses should not be used. Ensure that hoses correspond to the equipment in terms of nominal diameter and working pressure.

4. When using several compressor stations in a system, each compressor must have a manually operated valve for cutting off any of the compressors in the case of emergency.

5. Explosive and fire-hazardous admixtures such as solvent vapours and carbon dust etc. must not be released into the atmosphere.

6. Ensure unrestricted access to the compressed-air hose from the compressor. Do not clutter it and do not store flammable materials in its immediate vicinity.

7. Do not pinch or deform the compressed-air feed hoses.

8. Do not cover holes used to provide equipment with air for cooling. Ensure the facility is well ventilated.

9. When using remote control, the equipment must give a legible and clear warning of this: 'ATTENTION: this machine is being controlled remotely and may start operating without warning!' An operator who is remotely controlling equipment must ensure that no installation or other work is being performed with the equipment at that moment. Once the equipment is turned off remotely, the operator must ensure that the equipment is actually turned off!

10. Equipment must be earthed. Provide short-circuit protection. The starting knife switch must be in the immediate vicinity of the equipment and protect against unauthorised start-up.



The user bears full responsibility for compliance with the operating conditions of the electrical motor installed in the equipment. Equipment must be used with protection devices. The protection devices must protect the electric motor from short circuits, overloading (systematic and start-up) and open-phase conditions. Installation of protection devices is the responsibility of the user.

11. There must be an information plate affixed next to the control panel on equipment with an independent control system featuring an automatic restart function: 'ATTENTION: This machine may start operating without warning!'

12. Any tanks and vessels working under pressure must be fitted with safety-relief valves! Unauthorised installation, disassembly or adjustment of attached safety-relief valves is not allowed.

1.4 Safety precautions during operation.



The user is solely liable for injuries or damages which occur due to non-compliance with safety guidelines during installation, operation or servicing, as well as unauthorised use of equipment!

1. Ensure that hoses correspond to the equipment in terms of nominal diameter and working pressure. Check the attachment of every hose coupling before start-up. An insecurely fastened hose may cause serious injury.

2. Never turn on equipment if you suspect the presence of highly flammable impurities in the air!

3. The operator remotely controlling equipment must ensure that no installation or other work is being performed with the equipment at that moment! An information plate must be affixed to the equipment in relation to this: 'ATTENTION: this machine is being controlled remotely and may start operating without warning!'

4. An operator is not allowed to operate equipment if the operator is fatigued, in a state of intoxication from alcohol, drugs or medicine that reduces the body's reaction time.

5. The equipment must not be operated if parts of the casing have been removed. Doors or panels may be opened for short durations for inspection and scheduled checks. It is advisable to wear hearing protection.



In some types of equipment, open doors or removal of panels during operation may lead to overheating.

6. Personnel in conditions or a facility where the sound pressure level reaches or exceeds 90 dB (A), must wear ear protectors.

7. If the air used for cooling equipment is used while the facility is being heated, undertake measures for it to be filtered so that it is suitable for breathing.

8. Regularly check that:

- safety devices and attachments are in place;
- all hoses and pipes are in good condition and sealed;
- there are no leaks;
- brackets and structural components are tightened;
- all electrical cables and contacts are in good condition and safe to use;
- safety devices are fully functional and there is no contamination etc;
- all structural components are in working order, with no signs of wear and tear.

1.5 Safety precautions for maintenance and repair



The user is solely liable for injuries or damages which occur due to non-compliance with safety guidelines during installation, operation or servicing, as well as unauthorised use of equipment!

1. Only original spare parts and ancillary items may be used. Using spare parts from other manufactures may lead to unpredictable results and consequently accidents.

2. When performing installation and repair work, always wear goggles!

3. Before connecting or disconnecting equipment, disconnect it from the main pneumatic system. Ensure that the hoses aren't under pressure!

4. Before beginning installation or other work, ensure that equipment is not pressurised. Installation work must not be carried out on equipment under pressure.

5. All maintenance work should be carried out only when the temperature of all structural elements falls to room temperature.

6. Never use highly flammable solvents or carbon tetrachloride for cleaning structural elements. When wiping, take precautions against the poisonous vapours of cleaning fluids.

7. When carrying out installation and repair work, an information plate should be affixed to the control panel to warn against unauthorised start-up. For example, "Do not turn on. Personnel operating!"

8. The operator remotely controlling equipment must ensure that no installation or other work is being performed with the equipment at that moment! An information plate must be affixed to the equipment in relation to this: See 1.3.9.

9. Maintain cleanliness in the facility where the equipment is installed. Close open inlets and outlets during installation with dry clothes or paper to prevent rubbish entering the equipment.
10. Welding or other similar operations must not be carried out in the immediate vicinity of the equipment and vessels under pressure.
11. If there is any suspicion of overheating, combustion or other emergency, turn off the equipment. Immediately disconnect it from the power supply. Do not open the doors of equipment until the temperature falls to room temperature, in order to prevent burns or injury.
12. Naked flames must not be used as a light source for inspecting and checking equipment.
13. Never use caustic solvents, which may damage materials of the pneumatic system
14. After performing installation or other work, ensure that no instruments, rags or spare parts have been left inside the equipment.
15. Pay particular attention to the safety-relief valves. Thoroughly inspect them and remove any dust and dirt. They must not be allowed to suffer any loss in function under any circumstances. Remember that your safety depends on their functionality!
16. Before beginning work in normal mode after maintenance or repair work, check that the working pressure, temperature and other characteristics are correctly set. Ensure that all control devices are installed and functioning properly.
17. When replacing filters, separators etc., wipe away dust, dirt and oil residue from the area where they are installed with a dry cloth.
18. Protect the motor, air filter, electrical components and control components etc. from coming into contact with condensate. For instance, blow down with dry air.
19. Use protective gloves during installation and repair work in order to avoid burns and injury (for instance, during oil change).

2. Design and mechanism



Non-compliance with these instructions, use of non-original parts and absence of a warranty service coupon may invalidate the warranty.

2.1 Technical information

The product features of COMPRAG heatless adsorption compressed air dryers are given below:

Model	ADM-5-PDP	ADM-7-PDP	ADM-10-PDP	ADM-15-PDP
Product code	14500201	14500202	14500203	14500204
Air consumption*, (m ³ /min)	0.5	0.7	1.0	1.5
Maximum working pressure, bar	16			
Max. temperature of compressed air at inlet to air dryer, °C	+55			
Min./max. ambient temperature, °C	+5/+45			
Dew point temperature, °C	-40			
Voltage, (phase/V/Hz)	1 / 220-230 / 50			
Type of adsorbent	Desiccant - activated alumina			
Thread connection, inlet / outlet	G1/2'		G1/2'	

* ISO 7183.

All ADM adsorption dryers are equipped with DFF series compressed air filters. Pre-filter DFF-016S. After-filter DFF-016P. Thread connection - G1/2'


2.2 Function

The air dryer is designed to dry compressed air used for industrial purposes. The air dryer should not be used in facilities where there are fire or explosion hazards, or where works are being carried out which involve the discharge of substances that pose fire safety hazards (solvents, flammable vapours, spirits etc.). In particular, the air dryer should not be used for producing breathable air. Such use is allowed if compressed air is purified to an air purity grade suitable for breathing, in accordance with the standards prescribed by local legislation.

Equipment must only be used according to its designated purpose. It is considered improper and unreasonable to use the equipment for other purposes. The manufacturer bears no liability for any damage caused that is due to improper or unreasonable use of equipment.

2.3 Functionality.

Fig. 2.3 Flow chart of air dryer

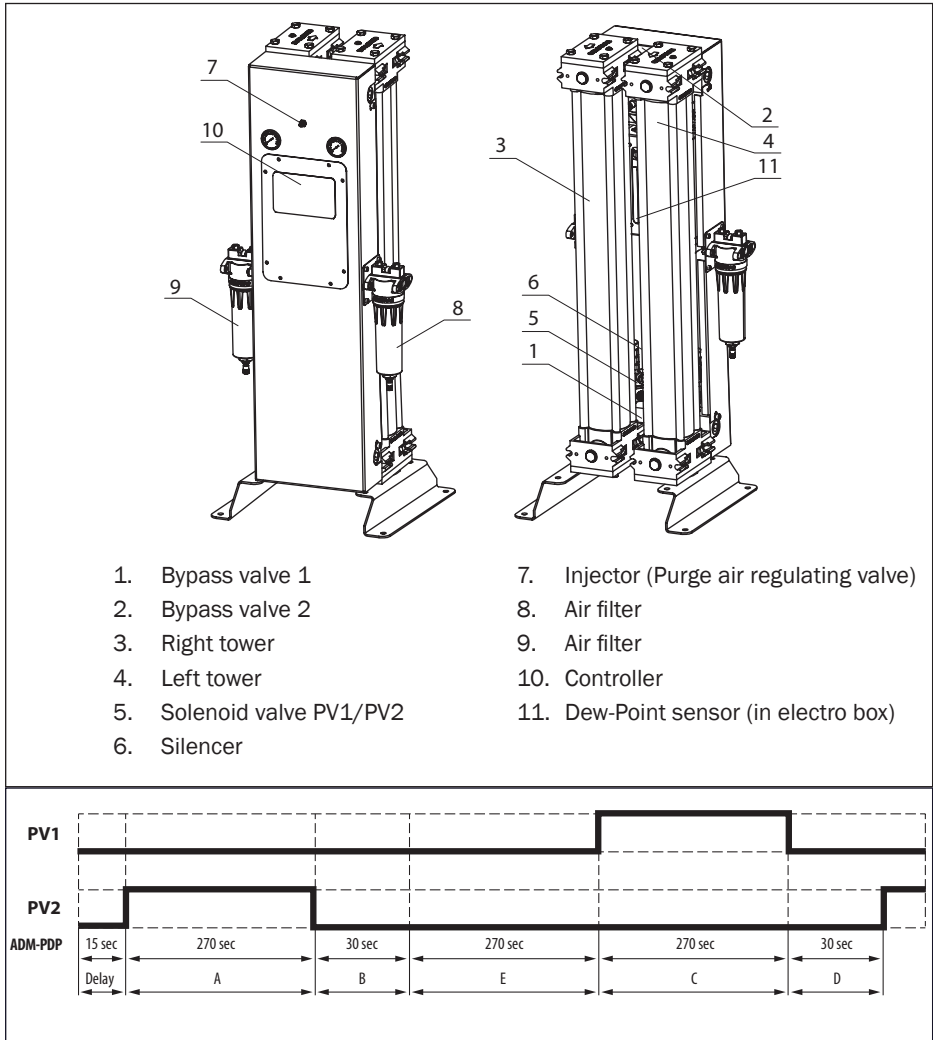

Cyclogram for the opening and closing of electromagnetic pneumatic valves (PV) 5.

PV1 – solenoid valve of left tower

PV2 – solenoid valve of right tower

Both solenoid valves, PV1 and PV2, are closed during start-up.

Phase A. Solenoid valve PV2 is actuated and the pressure falls in tower 2 to atmospheric pressure. Bypass valve 1 switches to closing tower 2 (as there is no pressure in this tower). The inflow of compressed air is fed into tower 1, where adsorbent material adsorbs the moisture to the required set amount. Some of the dry air passes through the injector 7 from tower 1 to tower 2, where it expands. The (dried and expanded) inlet air passing through tower 2 dries the adsorbent material; moisture is ejected into the atmosphere via solenoid valve PV2 and silencer 6. When the phase is complete, the adsorbent in tower 2 is fully regenerated.

Phase B. Solenoid valve PV2 closes, and injector 7 is used to increase the pressure in tower 2 to working pressure.

Phase E. Under certain conditions, the value of the dew point may fall below the set value of the Lower limit (for example -40°C). In this case, there is no automatic switching of cycles. Valves PV2 and PV1 remain closed and no regeneration takes place. This means, there is a repeated cycle of Phases A or C, but without regeneration. Phase E works only one repetitive cycle. At the end of the repeated cycle, there will be an automatic change of cycles with switching to Phase A or C.

Phase C. Solenoid valve PV1 is actuated and the pressure falls in tower 1 to atmospheric pressure. Bypass valve 2 switches to closing tower 1 (as there is no pressure in this tower). The inflow of compressed air is fed into tower 2, where adsorbent material adsorbs the moisture to the required set amount. Some of the dry air passes through the injector 7 from tower 2 to tower 1, where it expands. The (dried and expanded) inlet air passing through tower 1 dries the adsorbent material. Moisture is ejected into the atmosphere via solenoid valve PV1 and silencer 6. When the phase is complete, the adsorbent in tower 1 is fully regenerated.

Phase D. Solenoid valve PV1 closes, and injector 7 is used to again increase the pressure in tower 1 to working pressure.

2.4 Correction factors for calculating capacity.

All calculations in the design and manufacture of air dryers are given for nominal (standard) conditions. According to ISO 7183, the conditions are as follows: working pressure 7 bar, temperature of compressed air at inlet to air dryer +35 °C, ambient air temperature +25 °C, relative humidity 100%. Therefore, when choosing an air dryer, correction factors are used by factoring in any difference between the nominal and actual conditions.

Working pressure, bar	4	5	6	7	8	9	10
Factor F1	0.6	0.75	0.88	1.00	1.1	1.17	1.25

Correction factor according to temperature of compressed air at inlet							
Temperature of compressed air at inlet, °C	+25	+30	+35	+40	+45	+50	
Factor F2	1.15	1.1	1.00	0.91	0.84	0.79	

When these factors are used for the necessary air dryer calculation, we find that the actual capacity, P, is equal to: $P = P_{\text{nominal}} / (F1 \times F2)$.



When choosing an adsorption air dryer, always bear in mind that the air consumption for regeneration is a minimum 15%.

3. Start up

3.1 Lifting

Visually inspect for damages to packaging, and if there are no damages, then place the unit near the site chosen for installation and unpack the unit. Equipment must only be moved using the appropriate handling devices or hoisters. Equipment must not be manually lifted or moved. Even when packaged, store the equipment in a place shielded from weather conditions. Handle with care. Heavy impacts (bumps and falls) may cause irreparable damage.



The presence of dents, chips and other damages may invalidate the warranty.

3.2 Dimensions

The appearance of the air dryer is shown in figure 3.2

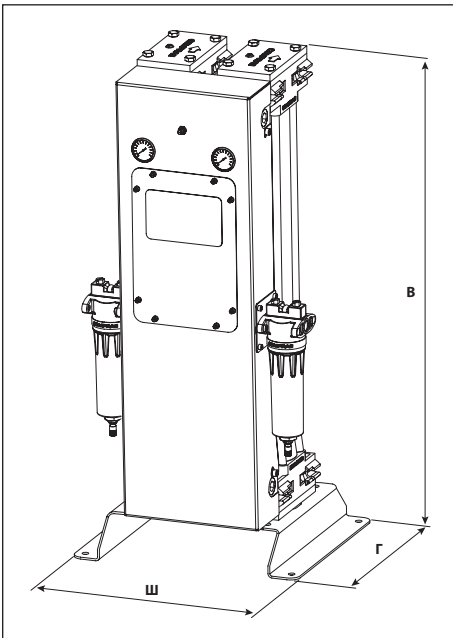


Fig. 3.2 Air dryer dimensions.

Model	Height H, mm	Width W, (mm)	Depth D, (mm)	Weight, kg
ADM-5-PDP	930	460	420	55,0
ADM-7-PDP	1100	460	420	65,0
ADM-10-PDP	1360	460	420	76,0
ADM-15-PDP	1900	460	420	88,0

3.3 Preparation of facility.



Installing the dryer in unsuitable conditions may lead to diminished performance due to overload. Such instances are not covered by warranty.

The minimum requirements for installation are as follows:

- Choose a clean, dry and dust-free facility which is shielded from the outdoors.
- The floor should be level, horizontal and support the weight of the dryer.
- The minimum ambient temperature is +5 °C.
- The maximum ambient temperature is +45 °C.
- There should be clearance provided on all sides of the dryer to allow access for carrying out maintenance work.

No floor fastening is required for the dryer.

3.4 Connections to compressed air line

All work associated with connecting compressor equipment must be carried out with the pneumatic system not under pressure. Connecting to the compressed air line should only be carried out by a qualified specialist. The temperature and amount of air entering the dryer must correspond to the values given in table 2.1.



Exceeding the permitted pressure may lead to injury of the operator and damage to equipment. The user shall bear responsibility for the consequences of exceeding pressure beyond the value given on the dryer's identification plate.


When using this item, the pneumatic system must be fitted with a prefilter for cleaning the compressed air of oil (0.01 mg/m² permitted oil content) and an outlet (dust) filter for protecting from adsorbent dust. Comprag AF-series filters are recommended for installation. Please contact your dealer for help in choosing the right filter.



Using the adsorption air dryer without the specified filters may cause the adsorbent to lose its functional characteristics or cause blockage of the equipment that is consuming the compressed air. The user must install filters. Claims are not covered by warranty and are disregarded in cases where such filters are not used.

Dimensions and performance characteristics of hoses and valves must correspond to the volume and pressure of supplied air. Underestimation may lead to depressurization of the system and cause injury to the operator and equipment damage.

3.5 Pneumatic circuit diagram

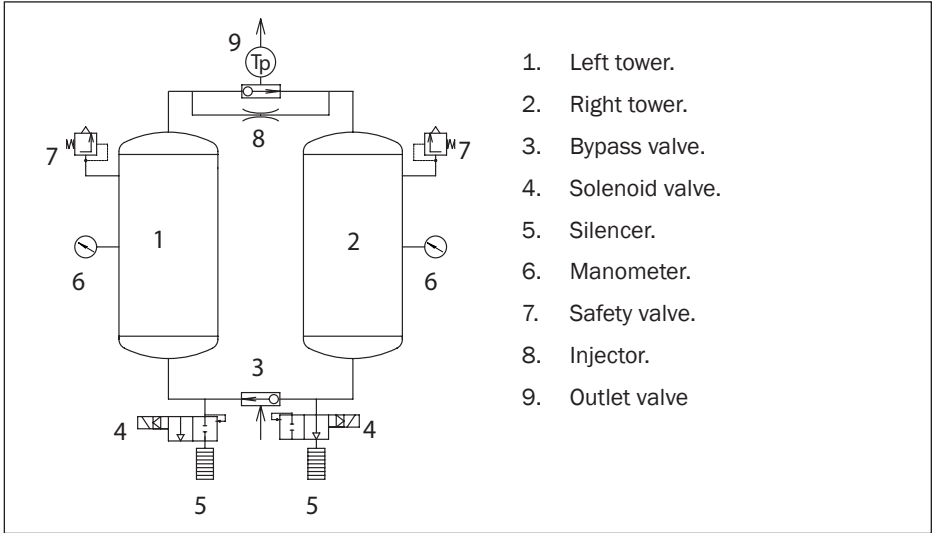

3.6 Connection to power supply and electric circuit diagram

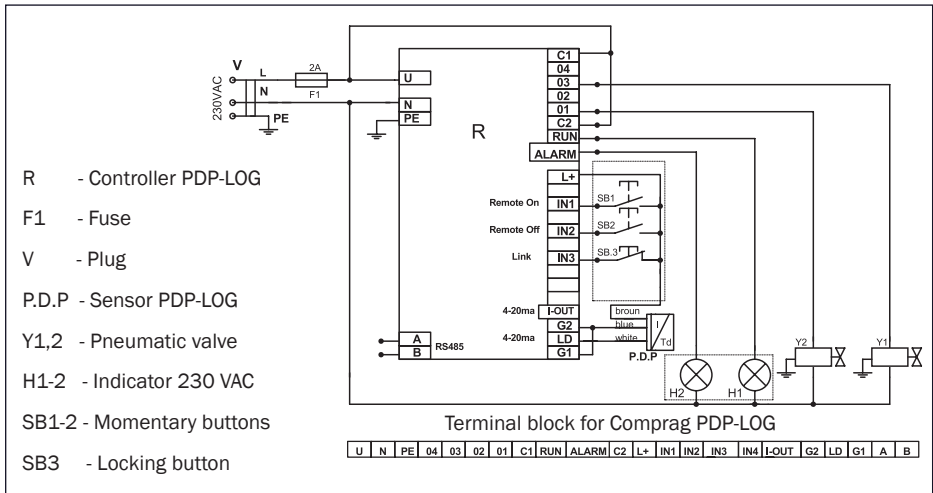


Figure 3.6. Electrical schematic diagram

Only qualified personnel should connect equipment to an electric power supply. Before connecting, ensure that the voltage and frequency in the power supply network correspond to the values in table 2.1. The permissible voltage variation is $\pm 10\%$.

4. Usage

4.1 Switching on/off of equipment



Ensure that the operating parameters correspond to the nominal values given in table 2.1 (power frequency and voltage, pressure and temperature of compressed air, ambient temperature etc.).

If the equipment is delivered in winter, keep the equipment at room temperature for no fewer than eight hours after unpacking and before turning it on. This is to ensure that the components are warm and avoids condensate forming.



The first start-up should be performed only by a qualified specialist. The user is solely responsible for properly and safely operating the equipment.

The dryer is started and stopped by pressing and holding the ON / OFF button. At the first start-up of the unit after delivery, the adsorbent must be dried. For reaching the required dew point, the following procedures must be followed:

- connect the dryer to the compressed air network
- close the outlet fitting
- set the regeneration time 30 sec less than the drying time
- turn on the dryer and wait at least 10 column change cycles.

Desiccants should be regenerated regularly to restore their optimal drying capacity; optimal is about 6 hours (about 50 cycles).

The dryer is ready for use. If these procedures are not performed, reaching of the required dew point may take a long time!



The dryer must not be used when turned off. This will inevitably diminish the desiccating properties of the adsorbent.

4.2 Control panel

After connecting to the mains and switching on, the dryer works with the previously set values. When using for the first time, please set the parameters for your own efficient use.

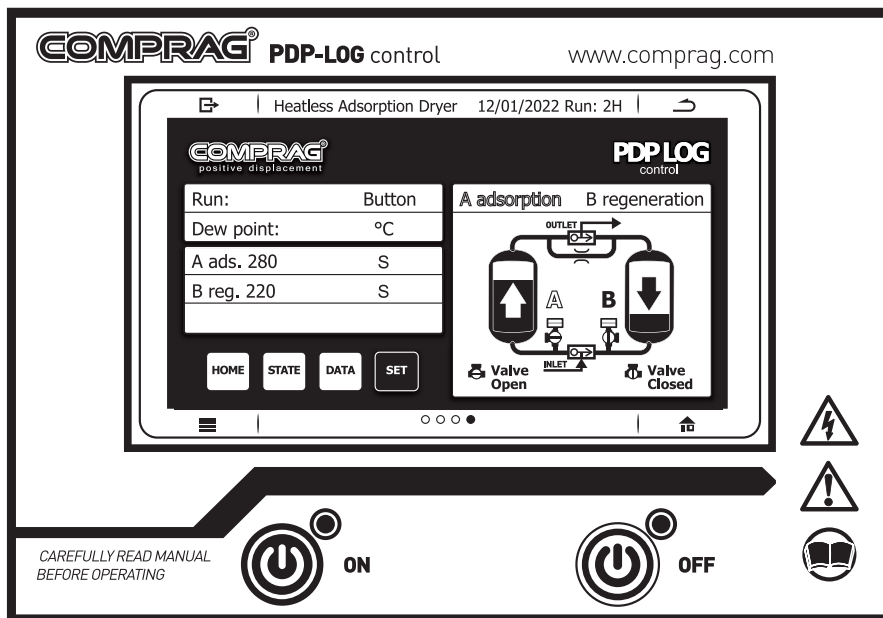


Figure 4.2. Controller PDP-LOG


The following parameters are shown on the display: Adsorption time, regeneration time, current dew point.

Label	Description
HOME	Current operating status
STATE	Sequence of valve switching
DATA	Operating times (from last switch-on)
SET	Set parameters

Set operating parameters.

The dryer is factory-set to the nominal operating conditions according to ISO 7183, the pressure dew point of -40°C is guaranteed. Depending on the actual operating and environmental conditions It may be necessary to change the factory settings based on the experience gained.

The settings can be made by confirming the «SET» button and entering the password «66»

Based on real environmental conditions as well as on the pressure and temperature of the incoming compressed air, the parameters «adsorption time» and «regeneration time» are adjusted for the optimal operating result. After the parameters have been adjusted, they are saved by pressing the symbol .

Icon	Description	Action
1	Operating parameters	Free
2	System settings	Password protected
3	Configuration parameters	Password protected
4	Restore factory settings	Free


Important! Contact your distributor for a password to change system parameters and configuration parameters.

Set system parameters:

№	Description	Value	Factory setting
1	Auto Reboot:	On/Off	Off
2	Timer:	up / down	down
3	Screen active:	0÷255 min	15 min
4	Screen brightness:	20÷99%	90%
5	Login interval:	0÷255 min	10 min
6	Exchange delay:	0÷255 sec	5 sec
7	Language:	Русский/English/ Deutsch	English
8	Change password:	-	-
9	Address:	0÷255	1
10	Transmission speed:	2400÷115200	9600
11	Infobit:	7÷8	8
12	Stop bit:	0÷2	1
13	Parity check:	None/Odd/Even	None
14	byte order:	Big Endian/Little Endian/	Big Endian
15	PDP upper limit:	+99÷-79 °C	+20 °C
16	PDP lower limit:	+98÷-80 °C	-50 °C
17	PDP calibration:	+30÷-30 °C	0 °C
18	control method:	2÷4	2
19	correction factor:		1000*0.001

Set configuration parameters

	Description	Value	Factory setting
1	Service:	0÷999 hrs	0 hrs
2	Valve A adsorption:	NO/NC	NC
3	Valve A regeneration:	NO/NC	NC
4	Valve B adsorption:	NO/NC	NC
5	Valve B regeneration:	NO/NC	NC
6	Change password:	-	-
7	Dryer model:	ADX/ADM	ADX/ADM
8	Remote control points:	1÷3	3
9	Current date and time:	-	-

After the required parameter adjustment, the saving takes place by pressing the symbol .

Additional functions

1. The application of the controller allows the output of 2 notices to visualize the status of the dryer. In the circuit diagram (see 3.6.) these are named H1 and H2:

1.1. H1: The dryer is in normal mode (“RUN”).


1.2. H2: The dew point value is too high and out of range (“ALARM”).

The dryer settings may need to be adjusted based on the actual operating and environmental conditions.

2. With the controller, the remote access function can be realized with switches SB1, SB2 (switch without fixation) and SB3 (switch with fixation) (see schematic diagram). Pressing the SB3 switch activates Remote control mode. In this mode the dryer can be turned on with switch SB1 and turned off with switch SB2. In “Remote” mode, the dryer can only be switched off directly on the control panel.

5. Adjustment and maintenance

5.1 Adjustment for specific operating conditions

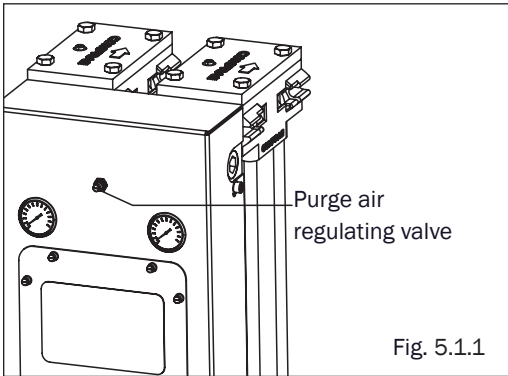

The image below shows a control valve. The drying process takes place in one column, while the regeneration process takes place in the other. For this purpose, purge air is required in an amount of approximately 5-20% of the total compressed air entering the adsorption dryer.

Fig. 5.1.1

You can adjust the purge air flow rate to avoid unnecessary losses, depending on the ambient conditions. However, this should not deteriorate the compressed air quality for the consumer. If the dew point temperature increases, increase the purge air flow rate. If it decreases, decrease the purge air flow rate. To ensure optimal compressed air quality, check and adjust the purge air flow rate regularly. Below you can see a diagram showing the dependence of the purge air flow rate L/min on the valve handle rotation rate n^2 .

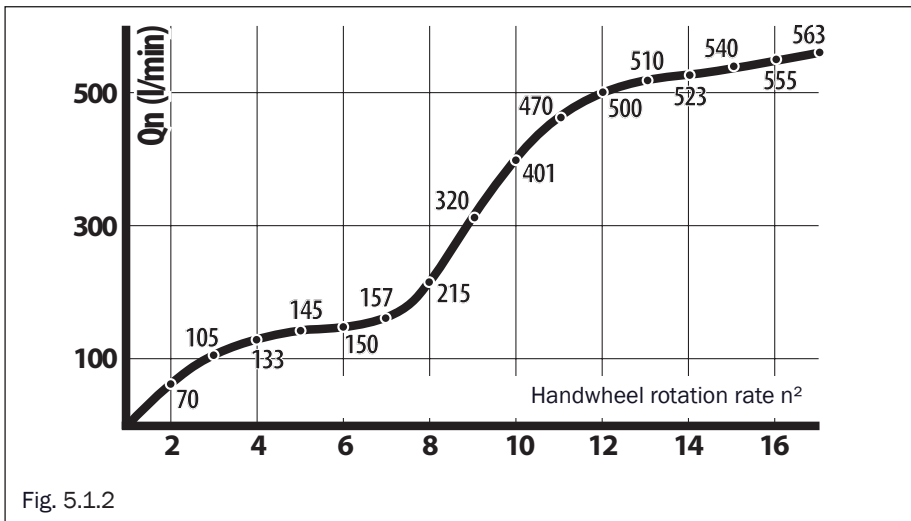


Fig. 5.1.2

5.2 In-service testing

The switching of cycles and monometer readings should be monitored every day. Once per month, the injector (8) and silencer (5), as given in figure 3.5, should be disassembled for inspection and cleaned of oil and dust if necessary.



If these procedures aren't carried out, then the dryer may fail to operate properly, which will lead to noticeable deterioration in the quality of air at the outlet of the dryer.

5.3 Checking drive belt



Deterioration of adsorbent can lead to reduced performance of the air dryer. If you are unable to monitor the quality of dried air, then you should change the adsorbent every 3 years.

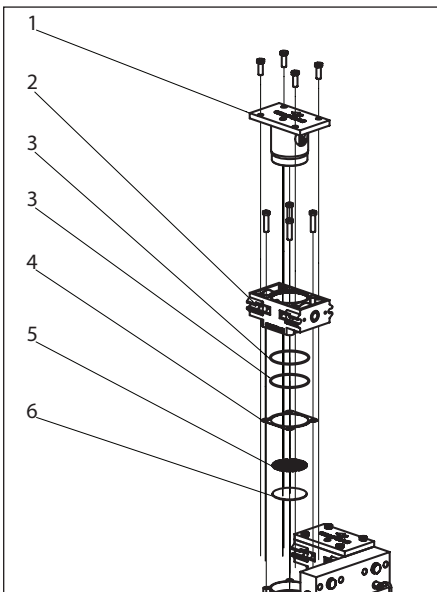


Fig. 5.1.3

To replace the adsorbent, you must:

Make sure there is no pressure in the columns. Unscrew the top cover 1. Remove screens 5 and 6. Check positions 3, 5 and 6 for wear. Then use a vacuum cleaner to remove the old adsorbent from the columns. Add new adsorbent. If positions 3, 4, 5 and 6 are excessively worn, replace them with appropriate ones from the service package.

6. Fault handling

6.1 Possible faults

Fault	Possible cause	Solution
The air dryer will not start.	There is no electrical voltage.	The voltage of the power supply line, the state of fuses and the main switch should be inspected.
	Failure of electronic circuit board.	Replace the electronic circuit board.
Purge air doesn't exit.	Failure of solenoid valve.	Check for signals being output to solenoid valves. Replace, if necessary.
	Failure of electronic circuit board.	Replace the electronic circuit board.
	Injector / silencer blocked.	Remove injector / silencer. Purge with compressed air. Replace, if necessary.
Air flows out in very small amounts.	Injector / silencer blocked.	Remove injector / silencer. Clean away dirt / oil / dust.
There is no change in the tower cycles.	Check the functioning of the solenoid valves.	Check for signals being output to solenoid valves. Replace, if necessary.
	There is no electrical voltage.	The voltage of the power supply line, the state of fuses and the main switch should be inspected.
	Failure of electronic circuit board.	Replace the electronic circuit board.
	Mechanical problem in the intake valve.	Remove the intake valve and check the free play of the bypass washer.
Presence of condensate in the pipeline.	The air feed is too high.	Check that the operating conditions conform with requirements of the technical documentation.
	Low air pressure at inlet.	
	High temperature of air at inlet.	
	There is no change in the tower cycles. Insufficient supply of purge air. Pressure in tower during regeneration mode (maximum permissible pressure, Pmax., is 0.05 MPa).	Look at all aforementioned means of handling faults.
	Service life of adsorbent.	Adsorbent replacement.

7. Storage and disposal

7.1 Storage of dryers

Dryers should be kept in a dry facility at a temperature between -10° and $+45^{\circ}\text{C}$ with max. 75% relative humidity. The facility should preclude the presence of precipitation.

7.2 Disposal

When dismantling the air dryer for disposal, it is advised that the components are divided according to their constituent materials. You are advised to following safety instructions for the recycling of each type of material. Particular attention should be paid to recycling adsorbent.



Do not release adsorbent into the environment!

The adsorbent contains oil particles from the compressor. Do not release adsorbent into the environment. Remove it from the air dryer, as per point 5.3, and dispose of it for recycling.

Beschreibung

- 1 Sicherheitshinweise**
- 2 Design und Funktion**
- 3 Inbetriebnahme**
- 4 Verwendung**
- 5 Einstellung und Wartung**
- 6 Fehlerbehebung**
- 7 Lagerung und Entsorgung**

© Comprag ®. All rights reserved.




No part of the text and /or diagram may be reprinted or used without the prior written permission of Comprag.

The manufacturer reserves the right to make changes to a product design in order to enhance its technological and operational parameters without notifying the user.



The product type may considerably differ to that displayed in documents.

1. Sicherheitsrichtlinien

1.1 In den Anweisungen verwendete Piktogramme

	Lebensgefahr.
	Warnung.
	Achtung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

	Machen Sie sich sorgfältig mit der technischen Dokumentation, der Betriebsanleitung und den Sicherheitshinweisen vertraut. Die meisten Unfälle bei der Verwendung von Kompressoranlagen geschehen infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Verhindern Sie das Entstehen von Gefahren und beachten Sie die Sicherheitshinweise..
	Der Hersteller behält sich das Recht vor Änderungen am Produktdesign vorzunehmen, ohne den Anwender zu informieren.

1. Der Betreiber hat die in diesen Anweisungen sowie in den geltenden gesetzlichen Vorschriften enthaltenen Sicherheitsrichtlinien genauestens einzuhalten!
2. Bei Überschneidungen der Sicherheitsrichtlinien mit der örtlichen Gesetzgebung gelten stets die strengeren Vorschriften.
3. Nur Wartungspersonal mit entsprechender Berufsausbildung ist es gestattet, Compraq-Anlagen zu bedienen, zu warten und zu reparieren.
4. Druckluft, die direkt vom Kompressor kommt, kann Öl und Verunreinigungen enthalten und ist nicht als Atemluft geeignet! Druckluft muss in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften auf einen zur Atmung geeigneten Luftreinheitsgrad gebracht werden.
5. Druckluft ist eine äußerst gefährliche Energiequelle. Druckluft darf niemals unsachgemäß verwendet werden! Verwenden Sie niemals Druckluft, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen und zielen Sie mit Druckluftschläuchen niemals auf Menschen oder Tiere! Bei der Reinigung von Ge-

räten mit Druckluft ist äußerste Vorsicht geboten. Tragen Sie dabei immer eine Schutzbrille!

6. Wartungs-, Reparatur-, Aufbau-, und Montagearbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, von der Stromquelle getrennt ist, die Druckluftschläuche vom Gerät getrennt sind und beteiligte Personen Schutzbrillen tragen. Stellen Sie sicher, dass die Anlage vom Druckluftsystem getrennt ist und nicht unter Druck steht.

1.3 Sicherheitsvorkehrungen für die Inbetriebnahme



Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die während der Montage, des Betriebs, der Wartung sowie aufgrund von unberechtigter Nutzung der Anlage auftreten.

1. Anlagen dürfen ausschließlich mit entsprechenden Handhabungsgeräten oder Kränen auf-/abgeladen werden. Anlagen dürfen nicht von Hand angehoben oder bewegt werden. Anlagen niemals an Hebezeugen o. Ä. hängen lassen. Beim Abladen immer einen Helm tragen.
2. Stellen Sie die Anlagen in einem trockenen und sauberen Gebäude auf, wo sie vor Niederschlag geschützt sind. Das Gebäude muss ausreichend und bei Bedarf durch Fremdbelüftung belüftet sein.
3. Abgenutzte, beschädigte oder defekte Druckluftschläuche dürfen nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Schläuche hinsichtlich Durchmesser und Betriebsdruck für die jeweiligen Geräte geeignet sind.
4. Sind in einem System mehrere Kompressorstationen vorhanden, benötigt jeder Kompressor ein von Hand betätigtes Ventil zum Abschalten der einzelnen Kompressoren für Notfälle.
5. Explosive und leicht entzündliche Substanzen wie Lösungsmitteldämpfe, Kohlenstaub etc. dürfen keinesfalls in die Atmosphäre freigesetzt werden.
6. Sorgen Sie für ungehinderten Zugang zum Druckluftschlauch vom Kompressor. Der Schlauch sollte nicht verdeckt sein und es dürfen keine brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe gelagert werden.
7. Druckluftschläuche dürfen nicht gequetscht oder verformt werden.
8. Lüftungsöffnungen von Anlagen dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass das Gebäude gut belüftet ist.
9. Bei Verwendung einer Fernsteuerung muss folgende Warnung gut sichtbar und lesbar am Gerät vorhanden sein: „**ACHTUNG:** Diese Maschine ist ferngesteuert und kann ohne Vorwarnung anlaufen!“ Ein Bediener, der das Gerät fernsteuert, muss sicherstellen, dass zu dem Zeitpunkt keine Montage- oder anderen Arbeiten an der Anlage durchgeführt werden. Wurde das Gerät per Fernsteuerung abgeschaltet, muss der Bediener sicherstellen, dass das Gerät auch tatsächlich ausgeschaltet ist!
10. Anlagen müssen geerdet sein. Kurzschlusschutzvorrichtungen müssen vorhanden sein. Der Not-Aus-Taster muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gegen unberechtigte Inbetriebnahme schützen.



Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb des in der Anlage vorhandenen Elektromotors. Anlagen sind nur mit entsprechenden Schutzvorrichtungen zu betreiben. Die Schutzvorrichtungen müssen den Elektromotor vor Kurzschlüssen, Überlast (systematisch und bei der Inbetriebnahme) und Phasenausfall schützen. Die Montage von Schutzvorrichtungen liegt in der Verantwortung des Benutzers.

11. Bei Geräten mit einem unabhängigen Steuersystem mit automatischer Neustartfunktion muss neben dem Bedienfeld folgender Hinweis stehen: „**ACHTUNG:** Diese Maschine kann ohne Vorwarnung anlaufen!“

12. Sämtliche Tanks und Behälter, die unter Druck stehen, müssen mit Sicherheitsventilen ausgestattet sein! Die unerlaubte Montage, Demontage oder Verstellung der vorhandenen Sicherheitsventile ist nicht gestattet.

1.4 Sicherheitsvorkehrungen während des Betriebs



Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die während der Montage, des Betriebs, der Wartung sowie aufgrund von unberechtigter Nutzung der Anlage auftreten..

1. Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Schläuche hinsichtlich Durchmesser und Betriebsdruck für die jeweiligen Geräte geeignet sind. Überprüfen Sie die einzelnen Schlauchanschlüsse vor der Inbetriebnahme auf festen Sitz. Eine lose Schlauchverbindung kann schwere Verletzungen verursachen.

2. Anlagen niemals einschalten, wenn leicht entzündliche Luftverunreinigungen vermutet werden.

3. Der Bediener, der das Gerät fernsteuert, muss sicherstellen, dass zu dem Zeitpunkt keine Montage- oder anderen Arbeiten an der Anlage durchgeführt werden. Folgender Warnhinweis muss gut sichtbar am Gerät angebracht sein: „**ACHTUNG:** Diese Maschine ist ferngesteuert und kann ohne Vorwarnung anlaufen!“

4. Das Gerät darf keinesfalls bei Müdigkeit sowie nach dem Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die die Reaktionszeit reduzieren, verwendet werden.

5. Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Teile des Gehäuses entfernt wurden. Türen oder Abdeckungen dürfen zu Prüfzwecken und für geplante Kontrollen kurzzeitig geöffnet werden. Gehörschutz wird dringend empfohlen.



Bei manchen Geräten können offene Türen oder fehlende Abdeckungen während des Betriebs zu Überhitzung führen.

6. Bei Arbeiten unter Betriebsbedingungen oder in Gebäuden, in denen der Schalldruckpegel 90 dB (A) oder mehr erreicht, muss Gehörschutz getragen werden.

7. Wird beim Heizen des Gebäudes Druckluft zur Anlagenkühlung verwendet, muss die Luft gefiltert werden, damit sie zum Atmen geeignet ist.

8. Folgende Punkte sind regelmäßig zu kontrollieren:

- Vorhandensein von Sicherheitsvorrichtungen und -geräten;
- Zustand und Dichtigkeit sämtlicher Schläuche und Rohrleitungen;
- Lecks;
- Festigkeit von Halterungen und Strukturbauteilen;
- Zustand und Sicherheit der elektrischen Leitungen und Kontakte;
- Funktionstüchtigkeit und Sauberkeit von Sicherheitsvorrichtungen;
- Funktionstüchtigkeit von Strukturbauteilen und Anzeichen von Verschleiß;

1.5 Sicherheitsvorkehrungen für Wartung und Instandsetzung



Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die während der Montage, des Betriebs, der Wartung sowie aufgrund von unberechtigter Nutzung der Anlage auftreten.

1. Es sind ausschließlich original Ersatz- und Austauschteile zugelassen. Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen und somit zu Unfällen führen.

2. Bei Montage- und Reparaturarbeiten ist stets eine Schutzbrille zu tragen!

3. Vor dem Anschließen oder Trennen von Geräten sind diese vom Hauptdruckluftsystem zu trennen. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche nicht unter Druck stehen!

4. Vor Beginn von Montagearbeiten oder sonstigen Arbeiten muss sichergestellt werden, dass die Anlage nicht unter Druck steht. Es dürfen niemals Montagearbeiten an Anlagen, die unter Druck stehen, durchgeführt werden.

5. Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen erst ausgeführt werden, wenn die Bauteile auf Raumtemperatur abgekühlt sind.

6. Verwenden Sie niemals leicht entzündliche Lösungsmittel oder Tetrachlormethan zur Reinigung von Strukturbauteilen. Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen gegen giftige Dämpfe von Reinigungsmitteln.

7. Während Montage- und Reparaturarbeiten sollte ein Hinweisschild am Bedienfeld angebracht sein, das vor unbefugtem Einschalten warnt. Beispiel: „Nicht einschalten. Gefahr für Bedienpersonal!“

8. Der Bediener, der das Gerät fernsteuert, muss sicherstellen, dass zu dem Zeitpunkt keine Montage- oder anderen Arbeiten an der Anlage durchgeführt werden. Folgender Warnhinweis muss gut sichtbar am Gerät angebracht sein: Siehe 1.3.9.

9. Halten Sie das Gebäude, in dem das Gerät steht, sauber. Schließen Sie offene Zu- und Abläufe während der Montage mit trockenen Lappen oder Papier, um zu verhindern, dass Schmutz in die Anlage gelangt.

10. Schweißarbeiten oder ähnliche Arbeiten dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Anlagen und Behältern, die unter Druck stehen, durchgeführt werden.

11. Schalten Sie die Anlage bei Verdacht auf Überhitzung, Entzündung sowie in anderen Notsituationen umgehend aus. Schalten Sie die Anlage sofort stromlos. Öffnen Sie Türen der Anlage erst, wenn sie sich auf Raumtemperatur abgekühlt hat, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.

12. Offene Flammen dürfen nicht als Lichtquelle für Inspektionen und Kontrollen der Anlage genutzt werden.

13. Verwenden Sie niemals ätzende Lösungsmittel, die Materialien im Druckluftsystem beschädigen könnten.

14. Stellen Sie nach Montagearbeiten oder anderen Arbeiten sicher, dass keine Werkzeuge, Lappen oder Ersatzteile im Gerät zurückgelassen wurden.

15. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsventile. Kontrollieren Sie sie gründlich und entfernen Sie Staub und Schmutz. Ihre Funktion darf unter keinen Umständen beeinträchtigt sein. Denken Sie immer daran, dass Ihre Sicherheit von ihrer Funktionstüchtigkeit abhängt!

16. Stellen Sie nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten und vor Beginn des Betriebs im normalen Modus sicher, dass der Betriebsdruck, die Temperatur und andere Werte richtig eingestellt sind. Stellen Sie sicher, dass alle Steuergeräte installiert sind und einwandfrei funktionieren.

17. Wischen Sie beim Wechsel von Filtern, Abscheidern usw. Staub-, Schmutz- und Ölablagerungen an der jeweiligen Stelle mit einem trockenen Tuch ab.

18. Schützen Sie Motor, Luftfilter, elektrische Komponenten, Steuerkomponenten usw. vor Kontakt mit dem Kondensat. Blasen Sie sie zum Beispiel mit trockener Luft ab.

19. Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kältemittel:

- Niemals Kältemitteldämpfe einatmen. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist. Bei Bedarf Atemschutz tragen.

- Tragen Sie immer Spezialhandschuhe. Wenn Kältemittel mit der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab. Wenn Kältemittel durch Kleidung hindurch mit der Haut in Kontakt kommt, versuchen Sie nicht, die Kleidung zu entfernen. Spülen Sie die Kleidung stattdessen gründlich mit klarem Wasser aus, bis das Kühlmittel ausgewaschen wurde. Suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

20. Tragen Sie bei Montage- und Reparaturarbeiten (wie z. B. bei einem Ölwechsel) Schutzhandschuhe, um Verbrennungen und Verletzungen zu vermeiden.

2. Design und Funktion



Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen, bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile und wenn kein Garantie-Servicepass vorliegt, kann der Garantieanspruch verfallen.

2.1 Technische Daten

Die Produktmerkmale der COMPRAG kaltregenerierenden Adsorptionstrockner:

Modell	ADM-5-PDP	ADM-7-PDP	ADM-10-PDP	ADM-15-PDP
Produktcode	14500201	14500202	14500203	14500204
Luftdurchsatz*, (m3/min)	0,5	0,7	1,0	1,5
Maximaler Betriebsdruck, bar	16			
Max. Drucklufttemperatur am Trocknereintritt, °C	+55			
Min./max. Umgebungstemperatur, °C	+5/+45			
Taupunkttemperatur	-40			
Spannung, (Phase(n)/V/Hz)	1 / 220-230 / 50			
Adsorptionsmitteltyp	Trocknungsmittel - aktiviertes Aluminiumoxid			
Gewindeanschluss, Eintritt / Austritt	G 1/2"		G 1/2"	

* ISO 7183

Alle ADM Adsorptionstrockner sind mit Druckluftfiltern DFF-Serie ausgestattet. Vorfilter DFF-016S. Nachfilter DFF-016P. Gewindeanschluss - G1/2"



2.2 Funktion

Der Trockner ist für das Trocknen von Druckluft für industrielle Zwecke vorgesehen. In folgenden Einrichtungen darf der Trockner nicht verwendet werden: wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht oder wo Arbeiten ausgeführt werden, die mit der Freisetzung von Substanzen verbunden sind, die eine Gefährdung der Brandsicherheit darstellen (Lösungsmittel, entzündliche Dämpfe, Spirituosen usw.). Insbesondere darf der Trockner nicht für die Herstellung von Atemluft verwendet werden. Diese Anwendung ist erlaubt, wenn die Druckluft auf einen für das Einatmen geeigneten Luftreinheitsgrad entsprechend den durch die lokale Gesetzgebung vorgeschriebenen Normen gereinigt wird.

Das Gerät darf nur entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden. Die Verwendung für andere Zwecke wird als unsachgemäß und unangemessen angesehen. Der Hersteller haftet nicht für irgendwelche Schäden aufgrund der unsachgemäßen und unangemessenen Verwendung des Geräts.

2.3 Funktionsweise

Abb. 2.3 Flussdiagramm des Trockners

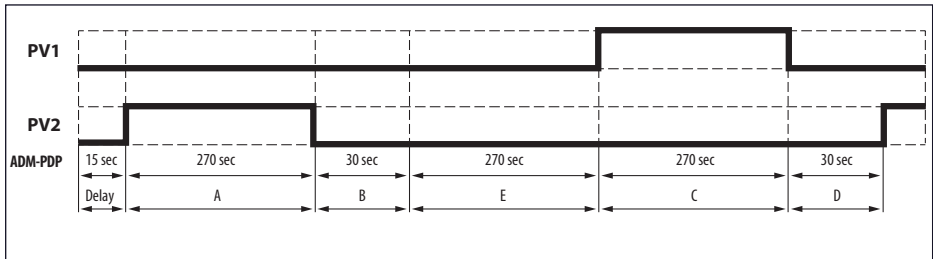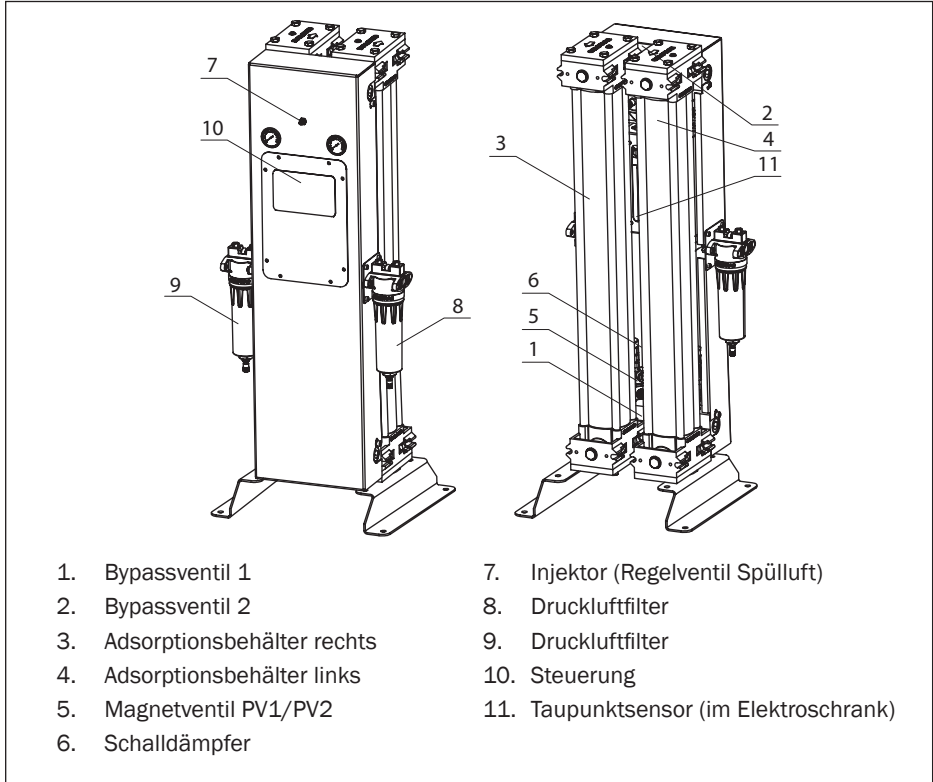

Ablaufdiagramm für das Öffnen und Schließen der elektromagnetischen Pneumatikventile (PV) 5.

PV1 – Magnetventil des linken Adsorptionsbehälters

PV2 – Magnetventil des rechten Adsorptionsbehälters

Während der Inbetriebnahme sind beide Magnetventile PV1 und PV2 geschlossen.

Phase A. Magnetventil PV2 wird betätigt, sodass der Druck in Adsorptionsbehälter 2 bis auf Umgebungsdruck abfällt. Bypassventil 1 schaltet um und schließt Adsorptionsbehälter 2 (weil dieser Adsorptionsbehälter nicht unter Druck steht). Die einströmende Druckluft wird in Adsorptionsbehälter 1 geleitet, wo das Adsorptionsmittel die Feuchtigkeit bis auf den erforderlichen eingestellten Anteil adsorbiert. Ein Teil der trockenen Luft gelangt durch den Injektor 7 vom Adsorptionsbehälter 1 in den Adsorptionsbehälter 2, wo sie expandiert. Die (getrocknet und expandiert) eingelassene Luft durchströmt den Adsorptionsbehälter 2 und trocknet das Adsorptionsmittel; die Feuchtigkeit wird über das Magnetventil PV2 und den Schalldämpfer 6 in die Umgebung ausgeblasen. Wenn die Phase abgeschlossen ist, dann ist das Adsorptionsmittel im Adsorptionsbehälter 2 vollständig regeneriert.

Phase B. Das Magnetventil PV2 schließt und der Druck im Adsorptionsbehälter 2 wird mittels des Injektors 7 bis auf Betriebsdruck erhöht.

Phase E. Unter bestimmten Bedingungen kann der Taupunkt unter dem eingestellten Wert der Lower limit (z. B. $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$) senken. In diesem Fall erfolgt kein automatischer Wechsel der Zyklen. Die Ventile PV2 und PV1 bleiben geschlossen und es findet keine Regeneration statt. Das heißt, es gibt einen wiederholten Zyklus der Phasen A oder C, jedoch ohne Regeneration. In der Phase E wird der wiederholende Zyklus nur einmal wiederholt. Am Ende des wiederholten Zyklus erfolgt ein automatischer Wechsel der Zyklen mit Umschalten auf Phase A oder C.

Phase C. Magnetventil PV1 wird betätigt, sodass der Druck in Adsorptionsbehälter 1 bis auf Umgebungsdruck abfällt. Bypassventil 2 schaltet um und schließt Adsorptionsbehälter 1 (weil dieser Adsorptionsbehälter nicht unter Druck steht). Die einströmende Druckluft wird in Adsorptionsbehälter 2 geleitet, wo das Adsorptionsmittel die Feuchtigkeit bis auf den erforderlichen eingestellten Anteil adsorbiert. Ein Teil der trockenen Luft gelangt durch den Injektor 7 vom Adsorptionsbehälter 2 in den Adsorptionsbehälter 1, wo sie expandiert. Die (getrocknet und expandiert) eingelassene Luft durchströmt den Adsorptionsbehälter 1 und trocknet das Adsorptionsmittel. die Feuchtigkeit wird über das Magnetventil PV1 und den Schalldämpfer 6 in die Umgebung ausgeblasen. Wenn die Phase abgeschlossen ist, dann ist das Adsorptionsmittel im Adsorptionsbehälter 1 vollständig regeneriert.

Phase D. Das Magnetventil PV1 schließt und der Druck im Adsorptionsbehälter 1 wird mittels des Injektors 7 wieder bis auf Betriebsdruck erhöht.

2.4 Korrekturfaktoren für die Berechnung der Leistung

Alle Berechnungen für Design und Herstellung von Trocknern werden für Nennbedingungen (Standardbedingungen) angegeben. Die Bedingungen sind gemäß ISO 7183 wie folgt: Betriebsdruck 7 bar, Drucklufttemperatur am Trocknereintritt +35 °C, Umgebungstemperatur +25 °C, relative Luftfeuchtigkeit 100%. Daher werden bei der Auswahl eines Trockners Korrekturfaktoren verwendet, um die jeweiligen Unterschiede zwischen den Nenn- und Ist-Bedingungen zu berücksichtigen.

Betriebsdruck, bar	4	5	6	7	8	9	10
Faktor F1	0,6	0,75	0,88	1,00	1,1	1,17	1,25

Korrekturfaktor entsprechend der Drucklufttemperatur am Eintritt							
Drucklufttemperatur am Eintritt, °N	+25	+30	+35	+40	+45	+50	
Faktor F2	1,15	1,1	1,00	0,91	0,84	0,79	

Bei Verwendung dieser Faktoren für die notwendige Trocknerberechnung ergibt sich die folgende Gleichung für die Ist-Leistung P: $P = P_{\text{nenn}} / (F1 \times F2)$.



Wenn Sie einen Adsorptionstrockner auswählen, denken Sie immer daran, dass für die Regeneration ein Luftdurchsatz von mindestens 15% erforderlich ist.

3. Inbetriebnahme

3.1 Anheben

Führen sie eine Sichtprüfung auf Verpackungsschäden durch. Wenn keine Schäden vorhanden sind, dann platzieren Sie die Einheit in der Nähe des für die Installation vorgesehenen Standorts und packen die Einheit aus. Das Gerät darf nur mittels der entsprechenden Handhabungsvorrichtungen oder Hubeinrichtung bewegt werden. Das Gerät darf nicht manuelle angehoben oder bewegt werden. Auch das verpackte Gerät muss an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort gelagert werden. Es ist äußerste Vorsicht geboten. Schwere Einwirkungen (Stöße und Stürze) können irreparable Schäden verursachen.



Das Vorhandensein von Kratzern und Abplatzungen kann zum Verlust der Garantie führen.

3.2 Abmessungen

Das Aussehen des Trockner geht aus Abbildung 3.2 hervor.

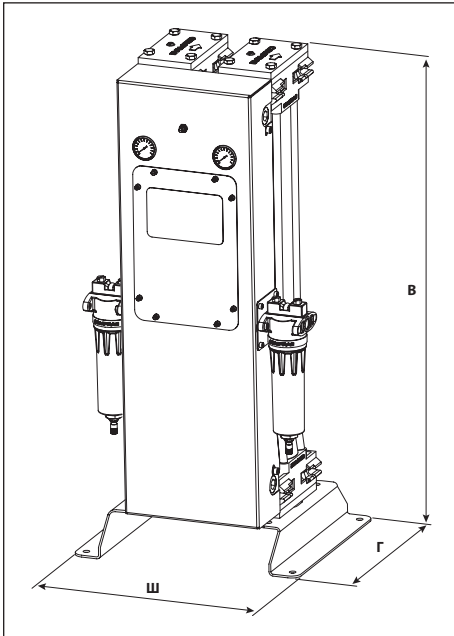


Abb. 3.2 Lufttrockner, Abmessungen

Modell	Höhe H, mm	Breite B, (mm)	Tiefe T, (mm)	Gewicht, kg
ADM-5-PDP	930	460	420	55,0
ADM-7-PDP	1100	460	420	65,0
ADM-10-PDP	1360	460	420	76,0
ADM-15-PDP	1900	460	420	88,0

3.3 Vorbereitung des Standorts



Das Installieren des Trockners unter ungeeigneten Bedingungen kann zu verminderter Leistung aufgrund von Überlast führen. Solche Umstände sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Die Mindestanforderungen für die Installation sind wie folgt:

- Wählen Sie einen sauberen und staubfreien, nach außen abgeschirmten Standort.
- Der Fußboden muss eben und horizontal sein und für das Gewicht des Trockners ausgelegt sein.
- Die minimale Umgebungstemperatur beträgt +5 °C.
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt +45 °C.
- Auf allen Seiten des Trockners ist ein für das Ausführen von Wartungsarbeiten ausreichender Abstand vorzusehen.

Für den Trockner ist keine Befestigung am Boden erforderlich.

3.4 Anschlüsse an das Druckluftnetz

Alle mit dem Anschließen von Kompressoranlagen im Zusammenhang stehenden Arbeiten müssen bei drucklos geschaltetem Druckluftsystem ausgeführt werden. Das Anschließen an das Druckluftnetz darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die Temperatur und die in den Trockner eingelassene Luftmenge muss den in Tabelle 2.1 vorgegebenen Werten entsprechen.



Ein Überschreiten des zulässigen Drucks kann zur Verletzung des Bedieners und zu Schäden am Gerät führen. Der Benutzer muss die Verantwortung für die Folgen tragen, die sich aus dem Überschreiten des auf dem Typenschild des Trockners angegebenen Druckwert ergeben.


Wenn diese Einheit verwendet wird, muss das Druckluftsystem mit einem Vorfilter für die Reinigung der Druckluft von Öl (zulässiger Ölgehalt 0,01 mg/m²) und einem (Staub-)Austrittsfilter zum Schutz vor Adsorptionsmittelstaub ausgerüstet sein. Für die Installation werden COMPRAG Filter der AF-Serie empfohlen. Zur Unterstützung bei der Auswahl des geeigneten Filters wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Die Verwendung des Adsorptionstrockner ohne die angegebenen Filter kann dazu führen, dass das Adsorptionsmittel seine Gebrauchseigenschaften verliert oder dass das mit der Druckluft betriebene Gerät verstopft. Der Benutzer muss Filter installieren. In Fällen, bei denen solche Filter nicht verwendet werden, sind Ansprüche nicht durch die Garantie abgedeckt und bleiben unberücksichtigt.


Die Abmessungen und Leistungskennndaten der Schläuche und Ventile müssen dem Volumen und Druck der Druckluft entsprechen. Eine Unterschätzung kann zu einer Systementspannung führen und eine Verletzung des Bedieners und Schäden an der Ausstattung verursachen.

3.5 Druckluftschaltplan

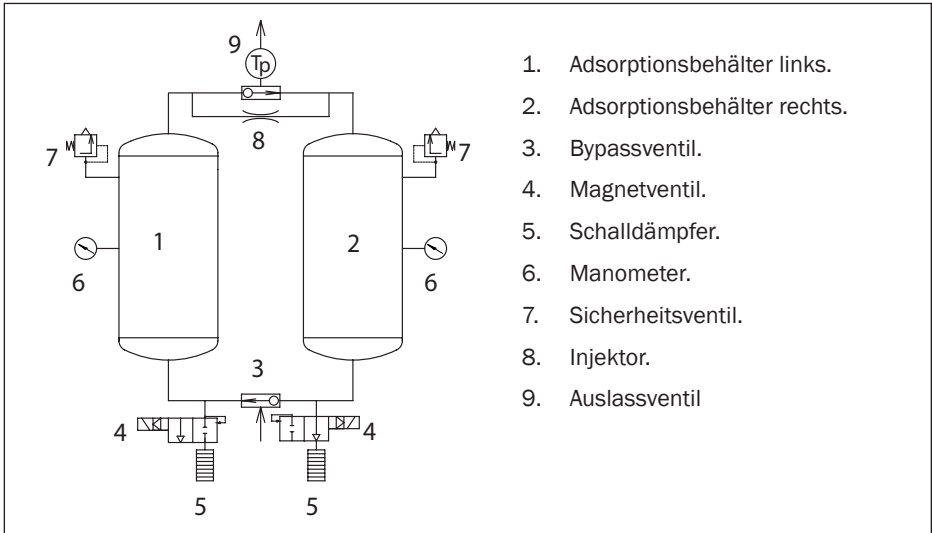

3.6 Anschluss an die Spannungsversorgung und Elektroschaltplan

Abb.3.6.1. Elektroschaltplan

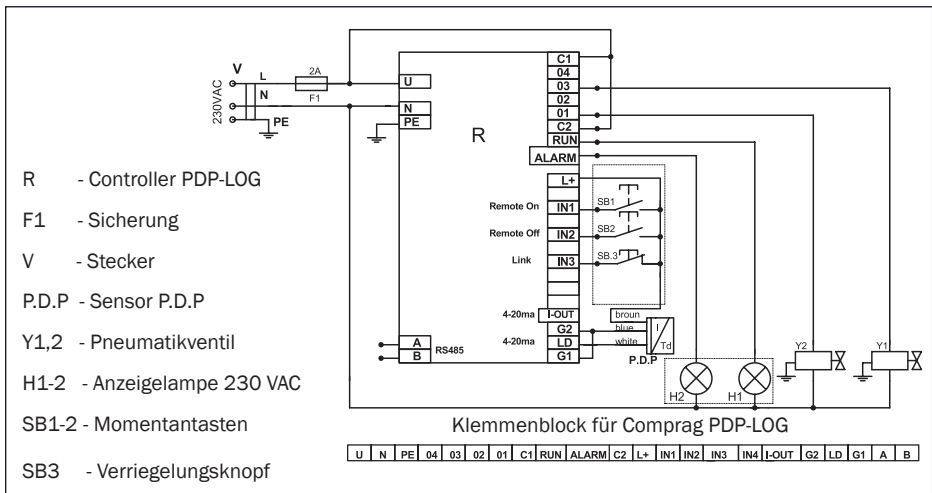

Nur qualifiziertes Personal darf das Gerät an die elektrische Spannungsversorgung anschließen. Stellen Sie vor dem Herstellen der Anschlüsse sicher, dass die Spannung und Frequenz des Spannungsversorgungsnetzes den Werten in Tabelle 2.1 entsprechen. Die zulässige Spannungsabweichung beträgt $\pm 10\%$.

4. Verwendung

4.1 Das Gerät ein-/ausschalten



Stellen Sie sicher, dass die Betriebsparameter den in Tabelle 2.1 vorgegebenen Nennwerten entsprechen (Netzfrequenz und -spannung, Druck und Temperatur der Druckluft, Umgebungstemperatur usw.).

Wenn das Gerät im Winter geliefert wird, lassen Sie das Gerät nach dem Auspacken für mindestens acht Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie es einschalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Komponenten warm sind, sodass die Kondensatbildung vermieden wird.



Die Erstinbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Der Benutzer ist alleine für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts verantwortlich.

Der Trockner wird durch Drücken und Halten der EIN / AUS-Taste gestartet und gestoppt. Beim ersten Start des Geräts nach der Lieferung muss das Trocknungsmittel getrocknet werden. Zum Erreichen des erforderlichen Taupunkts müssen folgende Verfahren befolgt werden:

- Schließen Sie den Trockner an das Druckluftnetz an
- Schließen Sie die Auslassarmatur
- Stellen Sie die Regenerationszeit 30sek kürzer als die Trocknungszeit ein
- Schalten Sie den Trockner ein und warten Sie mindestens 10 Säulenwechselzyklen.

Trockenmittel sollten regelmäßig regeneriert werden, um ihre optimale Trocknungskapazität wiederherzustellen, optimal sind etwa 6 Stunden (ca. 50 Zyklen).

Der Trockner ist betriebsbereit. Wenn diese Verfahren nicht ausgeführt werden, kann die Einstellung auf den Sollwert-Taupunkt lange dauern! Nach einer Betriebsunterbrechung des Trockners von mehr als zwölf Stunden wird empfohlen, den für die Erstinbetriebnahme des Trockners beschriebenen Ablauf zu wiederholen. Allerdings sind nur zwei Schaltzyklen der Adsorptionsbehälter abzuwarten.




Der Trockner darf im ausgeschalteten Zustand nicht verwendet werden. Die Trocknungseigenschaften des Adsorptionsmittels werden dadurch zwangsläufig vermindert.

4.2 Bedienfeld mit Taupunktensor

Nach dem Anschluss an das Stromnetz und das Einschalten arbeitet der Trockner mit den zuvor eingestellten Werten. Bei Erstanwendung bitte die Parameter zur eigenen effizienten Nutzung einstellen.

Abb 4.2. Controller PDP-LOG

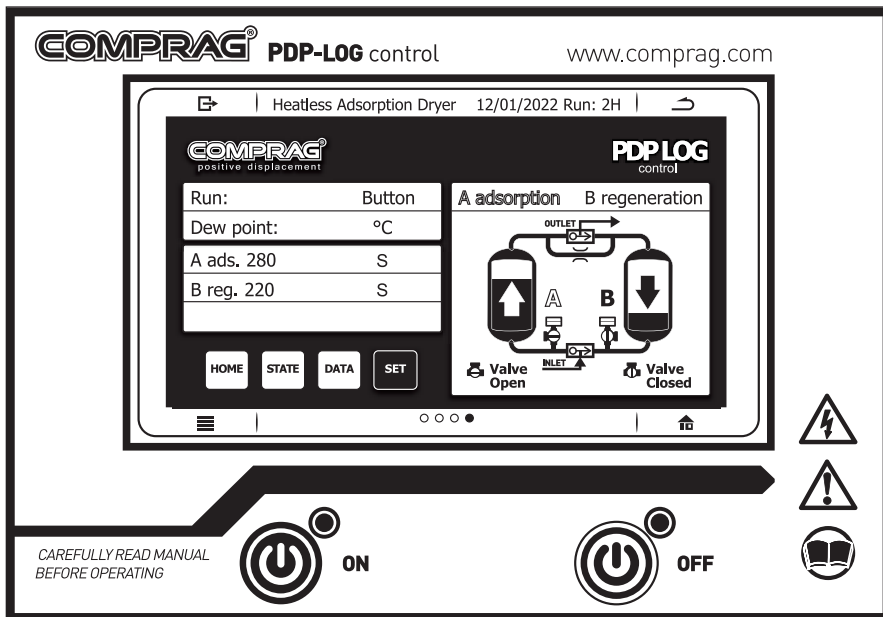


Folgende Parameter werden auf dem Display angezeigt: Adsorptionszeit, Regenerationszeit, aktueller Taupunkt.

Bezeichnung	Beschreibung
HOME	Aktueller Betriebsstatus
STATE	Reihenfolge der Ventilschaltung
DATA	Betriebszeiten (ab der letzten Einschaltung)
SET	Parameter einstellen

Betriebsparameter einstellen.

Der Trockner ist werkseitig auf die Nennbetriebsbedingungen nach ISO 7183 eingestellt, der Drucktaupunkt von -40°C ist gewährleistet. Abhängig von den tatsächlichen Betriebs- und Umgebungsbedingungen kann es erforderlich sein anhand der gesammelten Erfahrungswerte, die Werkseinstellungen zu ändern. Durch das Bestätigen der „SET“ Taste und Eingabe des Passworts „66“ können die Einstellungen erfolgen.

Basierend auf realen Umgebungsbedingungen sowie auf den Druck und die Temperatur des einströmenden Druckluftes, werden die Parametern „Adsorptionszeit“ und „Regenerationszeit“ für den optimalen Betriebsergebniss angepasst. Nach der Parameteranpassung erfolgt die Speicherung durch Betätigen der Symboltaste .

Symbol	Beschreibung	Aktion
1	Betriebsparameter	Frei
2	Systemeinstellungen	Passwortgeschützt
3	Konfigurationsparameter	Passwortgeschützt
4	Werkseinstellungen wiederherstellen	Frei


Wichtig! Wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler, um ein Passwort zur Änderung von Systemparametern und Konfigurationsparametern zu erhalten.

Systemparameter einstellen:

Nr	Beschreibung	Value	Factory setting
1	Automatischer Neustart:	Ein/Aus	Aus
2	Timer / Schaltuhr:	hoch/runter	runter
3	Bildschirm aktiv:	0÷255 min	15 min
4	Bildschirmhelligkeit:	20÷99%	90%
5	Anmeldeintervall:	0÷255 min	10 min
6	Austauschverzögerung:	0÷255 sek	5 sek
7	Sprache:	Русский/English/ Deutsch	English
8	Passwort ändern:	-	-
9	Adresse:	0÷255	1
10	Übertragungsgeschwindigkeit:	2400÷115200	9600
11	Infobit:	7÷8	8
12	Stoppbit:	0÷2	1
13	Paritätsprüfung:	None/Odd/Even	None
14	Byte-Reihenfolge:	Big Endian/Little Endian/	Big Endian
15	PDP-Obergrenze:	+99÷-79 °C	+20 °C
16	PDP-Untergrenze:	+98÷-80 °C	-50 °C
17	PDP-Kalibrierung:	+30÷-30 °C	0 °C
18	Kontroll-Methode:	2÷4	2
19	Korrekturfaktor:		1000*0.001

Konfigurationsparameter einstellen

	Description	Beschreibung	Werkseinstellung
1	Service:	0÷999 Std	0 Std
2	Ventil A Adsorption:	NO/NC	NC
3	Ventil A Regeneration:	NO/NC	NC
4	Ventil B Adsorption:	NO/NC	NC
5	Ventil B Regeneration:	NO/NC	NC
6	Passwort ändern:	-	-
7	Trocknermodell:	ADX/ADM	ADX/ADM
8	Fernbedienungspunkte:	1÷3	3
9	Aktuelles Datum und Uhrzeit:	-	-

Nach der erforderlichen Parameteranpassung erfolgt die Speicherung durch Betätigen der Symboltaste .

Zusätzliche Funktionen:

1. Die Anwendung des Controllers ermöglicht die Ausgabe von 2 Hinweisen zur Visualisierung des Status des Trockners. Im Schaltplan (siehe 3.6.) sind diese mit H1 und H2 benannt:

1.1. H1: Der Trockner befindet sich im Normalbetrieb („RUN“).

1.2. H2: Der Taupunktwert ist zu hoch und außerhalb des zulässigen Bereichs („ALARM“).


Die Einstellungen des Trockners müssen eventuell nach den tatsächlichen Betriebs- und Umgebungsbedingungen angepasst werden.

2. Mit dem Controller sind die Fernzugriffsfunktion mit den Schaltern SB1, SB2 (Schalter ohne Fixierung) und SB3 (Schalter mit Fixierung) realisierbar (siehe schematisches Diagramm).

Beim Betätigen des SB3-Schalters wird der Steuerungsmodus „Remote“ aktiviert. In diesem Modus kann der Trockner mit dem Schalter SB1 eingeschaltet werden und mit dem Schalter SB2 ausgeschaltet. Direkt am Bedienfeld kann der Trockner im „Remote“-Modus nur ausgeschaltet werden.

5. Einstellung und Wartung


5.1 Einstellung für bestimmte Betriebsbedingungen

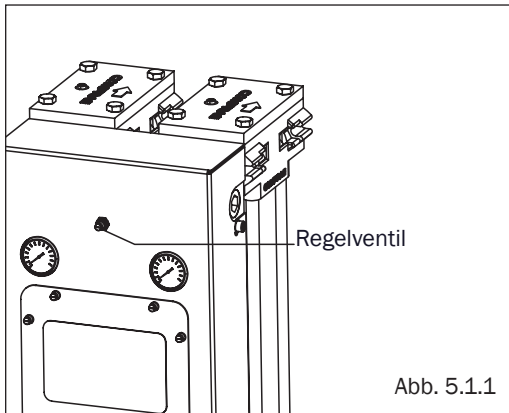

Adsorptionstrockner bestehen aus zwei Aluminium-Profil-Säulen, die die optimale Menge an Trockenmittel enthalten. Druckluft strömt langsam abwechselnd in beide Säulen und wird mit dem Trockenmittel in Kontakt gebracht, wodurch der Luft die Feuchtigkeit entnommen wird. Während in einer Trocknungskammer die Trocknung stattfindet, findet in der anderen der Regenerationsprozess statt. Die gesättigte Säule wird in dieser Zeit mit einer regelbaren Spülluftmenge getrocknet.

Hierzu ist bereits getrocknete Luft (Spülluft) in einem Volumen von ca. 5–20 % der gesamten in den Trockner eintretenden Druckluft erforderlich.

Abhängig vom Zustand der Umgebung können Sie die Menge der zugeführten Spülluft zur Regeneration selbstständig regulieren, um unnötige Verluste zu vermeiden. In diesem Fall sollte es zu keiner Verschlechterung der Druckluftqualität für den Verbraucher kommen. Steigt die Taupunkttemperatur, erhöhen Sie die Spülluftmenge. Und umgekehrt! Unten sehen Sie ein Diagramm der Abhängigkeit der Spülluftmenge von der Drehung des Regelventils.

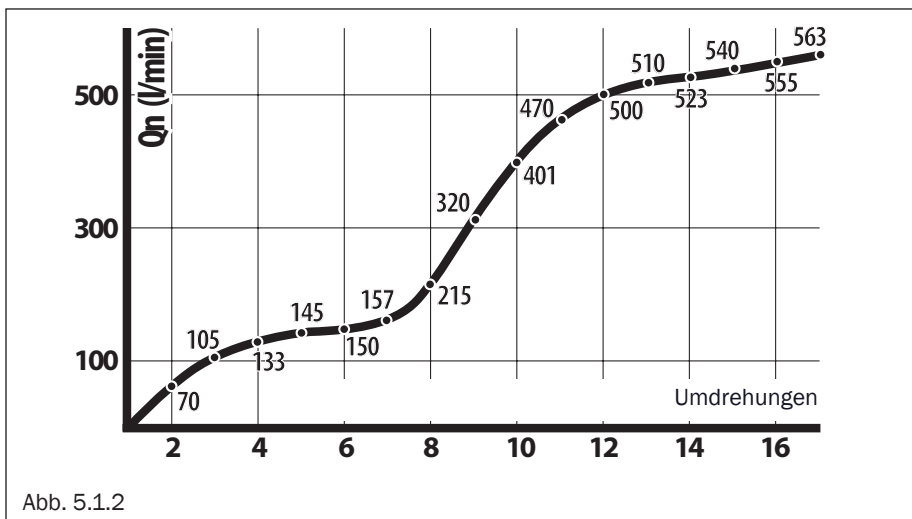

5.2 Prüfen während des Betriebs

Das Wechseln der Zyklen und die Manometeranzeigen müssen täglich überwacht werden. Einmal monatlich müssen die in Abbildung 3.5 dargestellten Injektoren (8) und Schalldämpfer (5) zur Inspektion zerlegt und bei Bedarf von Öl und Staub gereinigt werden.




Wenn diese Vorgänge nicht ausgeführt werden, dann können Störungen der ordnungsgemäßen Trocknerfunktion auftreten und zu einer merklichen Verschlechterung der Luftqualität am Trockneraustritt führen.

5.3 Austauschen des Adsorptionsmittels



Die verschlechterte Adsorptionsmittelqualität kann zu einer verminderten Trocknerleistung führen. Wenn Sie keine Möglichkeit zur Qualitätsüberwachung der getrockneten Luft haben, dann müssen Sie das Adsorptionsmittel alle 3 Jahre austauschen.

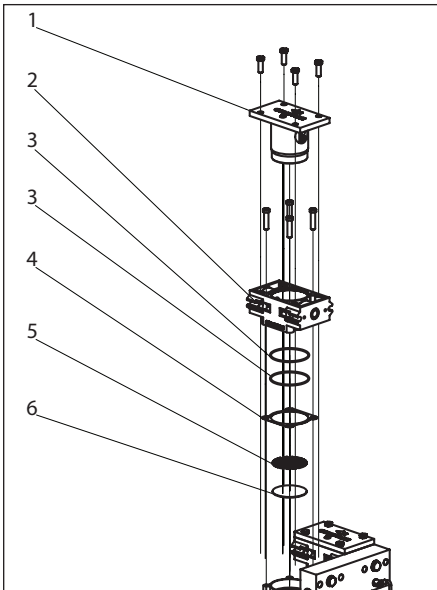

Um das Adsorptionsmittel auszutauschen, müssen Sie:

Stellen Sie sicher, dass in den Säulen kein Druck herrscht. Schrauben Sie die obere Abdeckung 1 ab. Entfernen Sie die Sieb 5 und 6. Überprüfen Sie die Positionen 3, 5 und 6 auf Verschleiß. Anschließend entfernen Sie mit einem Staubsauger das alte Adsorbens aus den Säulen.

Neues Adsorptionsmittel hinzufügen. Wenn die Positionen 3, 4, 5 und 6 übermäßig abgenutzt sind, ersetzen Sie sie durch entsprechenden aus dem Servicepaket.

Abb. 5.1.3

6. Fehlerbehandlung

6.1 Mögliche Fehler

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Der Trockner startet nicht.	Es liegt keine elektrische Spannung an.	Zu überprüfen sind die Netzversorgungsspannung, der Zustand der Sicherungen und der Hauptschalter.
	Ausfall der Elektronikleiterplatte.	Elektronikleiterplatte austauschen.
Spülluft tritt nicht aus.	Ausfall der Magnetventils.	Signalausgang zu den Magnetventilen überprüfen. Bei Bedarf austauschen.
	Ausfall der Elektronikleiterplatte.	Elektronikleiterplatte austauschen.
	Injektor / Schalldämpfer verstopft.	Injektor / Schalldämpfer entfernen. Mit Druckluft spülen. Bei Bedarf austauschen.
Die Luft tritt in sehr kleinen Mengen aus.	Injektor / Schalldämpfer verstopft.	Injektor / Schalldämpfer entfernen. Verunreinigungen / Öl / Staub entfernen.
Es finden keine Änderungen der Adsorptionsbehälterzyklen statt.	Die Funktion der Magnetventile überprüfen.	Signalausgang zu den Magnetventilen überprüfen. Bei Bedarf austauschen.
	Es liegt keine elektrische Spannung an.	Zu überprüfen sind die Netzversorgungsspannung, der Zustand der Sicherungen und der Hauptschalter.
	Ausfall der Elektronikleiterplatte.	Elektronikleiterplatte austauschen.
	Mechanisches Problem im Einlassventil.	Einlassventil entfernen und freies Spiel der Bypassunterlegscheibe überprüfen.
Vorhandensein von Kondensat in der Rohrleitung.	Die Zuluftmenge ist zu hoch.	Die Konformität der Betriebsbedingungen mit den Anforderungen der technischen Dokumentation überprüfen.
	Niedriger Luftdruck am Eintritt.	
	Hohe Lufttemperatur am Eintritt.	
	Es finden keine Änderungen der Adsorptionsbehälterzyklen statt. Ungenügende Spülluftversorgung. Druck im Adsorptionsbehälter während des Regenerationsmodus (maximal zulässiger Druck P_{max} ist 0,05 MPa).	Alle zuvor genannten Methoden der Fehlerbehandlung durchschauen.
	Standzeit des Adsorptionsmittels.	Austauschen des Adsorptionsmittels.

7. Lagerung und Entsorgung

7.1 Lagerung der Trockner

Die Umgebungsbedingungen für die Lagerung der Trockner sind wie folgt: Temperatur zwischen -10° und $+45^{\circ}\text{C}$ sowie bei max. 75% relative Feuchte. Das Auftreten von Niederschlag am Lagerort muss ausgeschlossen sein.

7.2. Entsorgung

Für die Zerlegung des Trockners zur Entsorgung wird empfohlen, die Komponenten nach Werkstoffen zu trennen. Für das Recycling wird empfohlen, den Sicherheitsanweisungen für die einzelnen Werkstoffe zu folgen. Dem Recycling des Adsorptionsmittel ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.



Lassen Sie kein Adsorptionsmittel in die Umwelt gelangen!

Das Adsorptionsmittel enthält Ölpartikel aus dem Kompressor. Lassen Sie kein Adsorptionsmittel in die Umwelt gelangen. Entfernen Sie es gemäß Punkt 5.3 aus dem Trockner und führen Sie es dem Recycling zu.



Trykluftshop ApS - 9200 Aalborg SV - Denmark + 82 10 70 20

www.trykluftshop.dk